




FB GS-11 TMO Prüfprotokoll GS Festigkeit Mac Para Aravis 28

Prüf-Nr	033070-GSFest-896-reiner
Prüfdatum	15.04.2021
Prüfungsort	Fürstenfeldbruck
Muster	Mac Para Aravis 28
Seriennummer Muster	7128-1104
Prüfungsart	GS Festigkeit
Auftrag	7732
Auftraggeber	MAC Para Technology
Prüfrichtlinie	LTF NFL II-91/09 und NfL 2-251-16
Prüfer	Brunn
Ergebnis	Bestanden
Fakturieren zu	100 %
Besonderheiten (technisch)	

15.04.2021

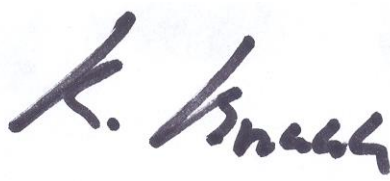

Datum / Unterschrift (Brunn)

Ergebnisse GS Festigkeit

Last Soll [daN]	1.154,0	
Max Last [daN] über 3 sec:	1.199,0	
Peak-Last [daN]	1.368,0	
Messunsicherheit (MU) der gesamten Anlage:	Besser 1%	
Messunsicherheit [daN]:	12,0	
Max Last [daN] über 3 sec – Messunsicherheit (MU)	1.187,0	
Tuchmaterial Obersegel	NCV Skytex 32/ Skytex 27	
Tuchmaterial Untersegel	NCV Skytex 32/ Skytex 27	
Bemerkung zur Prüfung	Die erreichte Last bezieht sich ausschließlich auf das geprüfte Muster	


Prüfbedingungen

Temperatur [°C]	12
Luftdruck [hPa]	970
Luftfeuchtigkeit [%]	65

Messtechnik

Kraftmessdose:	Sensortronics Kraftaufnehmer Ser. # 794452 und #794454
Messverstärker:	Fa. Schmidtler ser# SCH10-D02
Software:	DHV FeTeGS V3.0
Letzte Kalibrierung:	20.05.2020

Messkurve

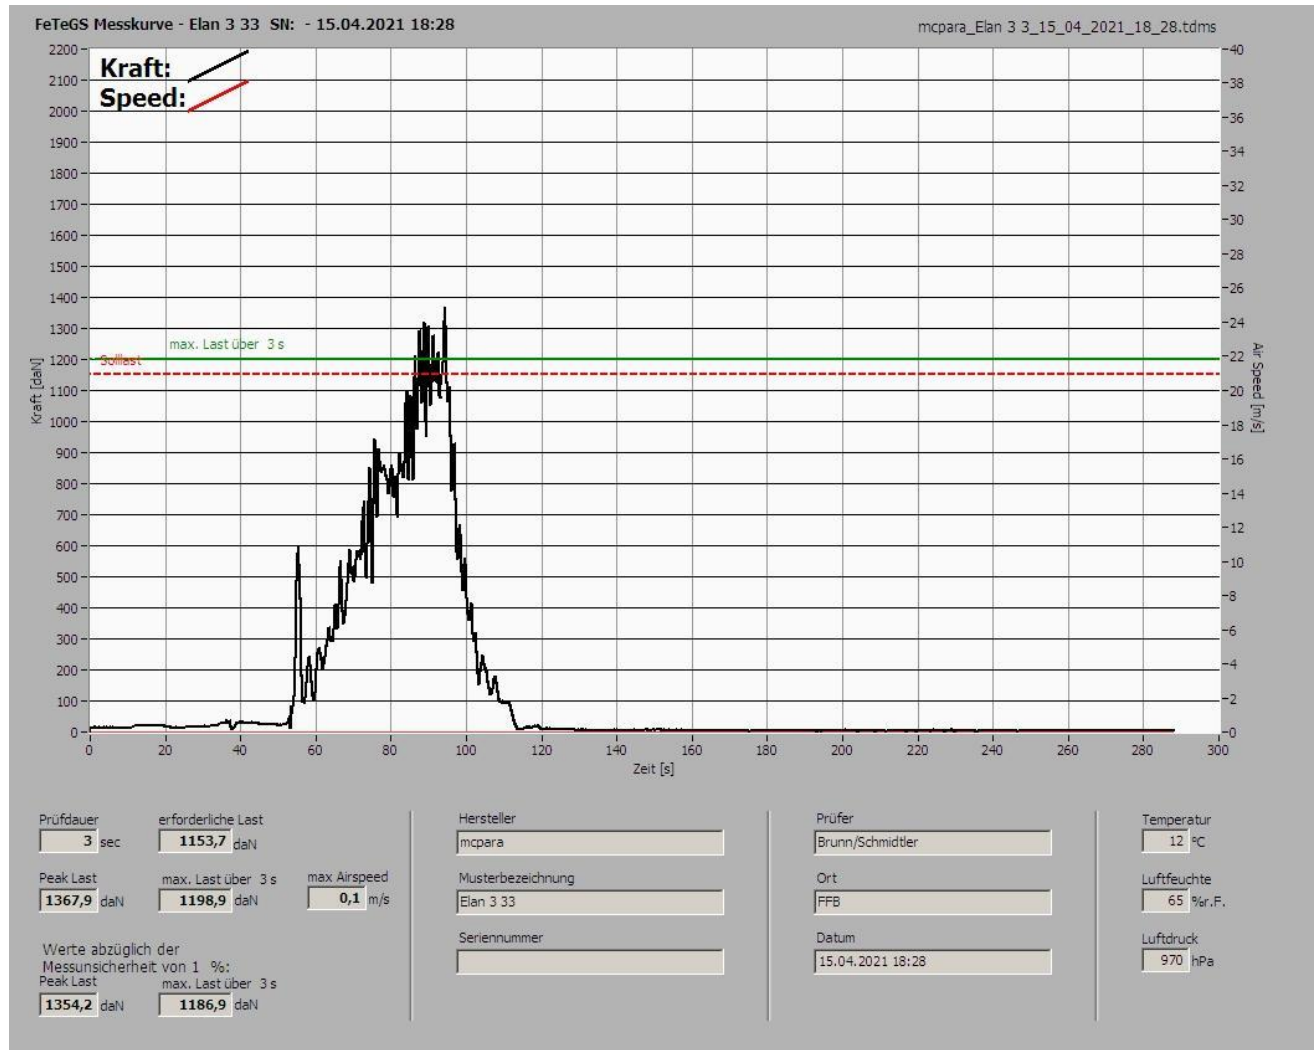

Verteiler:	Geräteakte Antragsteller Rechnungsstellung	Kopien verteilt am	
		von	